


Сменный журнал
водоподготовительной установки
с Na-катионитными фильтрами



КОМПАС
магазин охраны труда

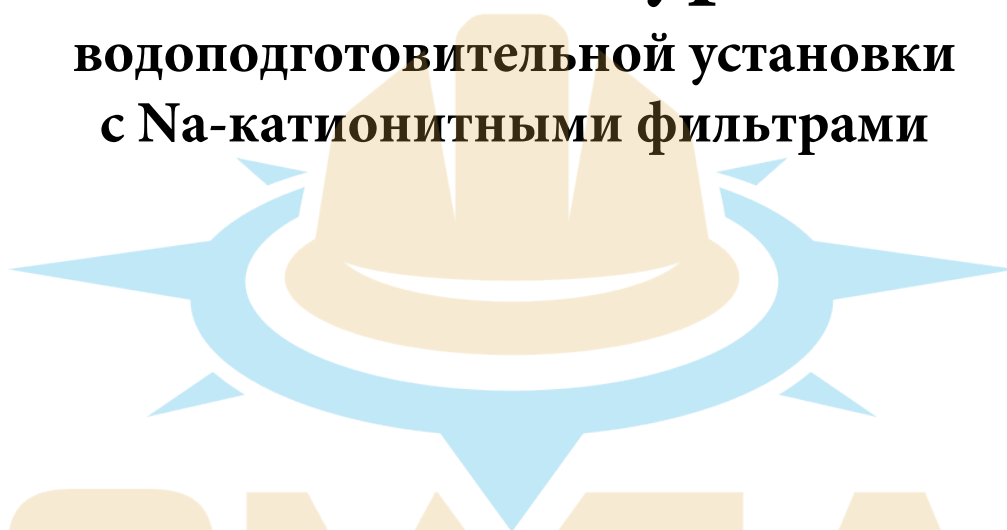

КОМПАС

магазин охраны труда

(наименование организации)

Сменный журнал
водоподготовительной установки
с Na-катионитными фильтрами



КОМПАС
магазин охраны труда

Начат _____ 20 ____ г.

Окончен _____ 20 ____ г.

Паровой котел

Тип котла: _____

Мощность котла: _____

№ изготовителя: _____

Месяц: _____ Год: _____

Контрольный лист проверок

День	Рабочее избыточное давление бар	Манометр	Указатель уровня воды	Предохранительный клапан	Регулятор давления	Ограничитель давления	Ограничитель уровня воды	Максимальный уровень воды	Питательный насос	Обессоливающее устройство	Вентиль для сброса шлама	Теплообменник уходящих газов	Заслонка дымохода	Образование факела	Горелка				
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			

Примечания/неполадки: _____

Подписи: _____
 Специалист по обслуживанию котла

Руководитель

Водоподготовительная установка

Парогенераторная установка

Месяц: _____ Год: _____

Контрольный лист проверок

День	Питательная вода						Подпиточная вода		Конденсат		Котловая вода				
	Электропроводность при 25 °С μСм/см	Температура °С	Внешний вид	рН при 25 °С	Остаточный кислород мг/л	Кислородная связь мг/л	Остаточная жесткость ммоль/л	Остаточная жесткость ммоль/л	Электропроводность при 25 °С μСм/см	рН при 25 °С	Остаточная жесткость ммоль/л	Электропроводность при 25 °С μСм/см	рН при 25 °С	Избыток фосфата (PO ₄) мг/л	Кислотность (K _S 8,2) ммоль/л
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

Примечания/неполадки: _____

Подписи: _____
 Специалист по обслуживанию котла _____ Руководитель _____



КОМПААС

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

« _____ » 20 _____ г.

магазин охраны труда

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)